
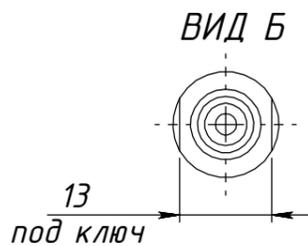


ГВ 06/15.М8х1.пр СБ

СЕЧЕНИЕ А-А

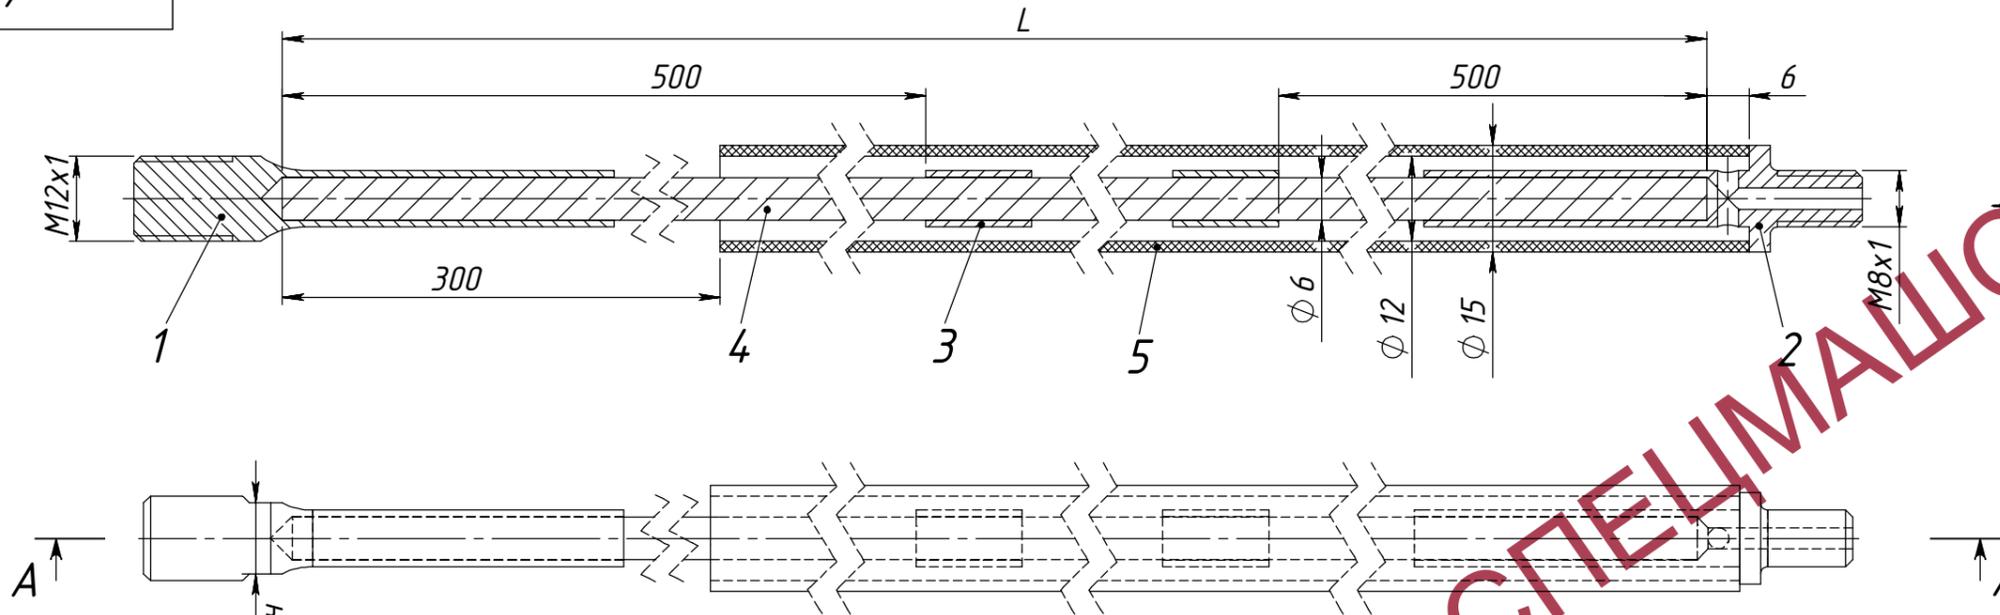

1. Все размеры для справок.
2. Длину гибкого вала L дет. поз.4 выбирать в соответствии с предъявляемыми требованиями, но не менее 1100мм.
3. Длина оплетки дет. поз. 5 соответственно равна $L - (294 \pm 2)$ мм.

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				<u>Документация</u>		
A3			ГВ 06/15.М8х1.пр СБ	Сборочный чертёж		
				<u>Детали</u>		
A4	1		НГВз06.М12х1	Наконечник гибкого вала $\Phi 6$ мм	1	
A4	2		НШГВп06.М8х1.пр.15х1,5	Наконечник-шпindel вала $\Phi 6$ мм	1	
A4	3		НГВз06.М12х1	Кольцо 06	2	
A4	4		-	Гибкий вал ВС-06	1	
				ТУ 22-178-02-90		
A4	5		-	Оплетка $\Phi 15 \times 1,5$ ГОСТ 18599-89	1	

ГВ 06/15.М8х1.пр-зн СБ

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	Гибкий вал $\Phi 6/15$ только для прямых труб (в сборе)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СПЕЦМАШСОЮЗ

www.krot.ua

СПЕЦМАШСОЮЗ