
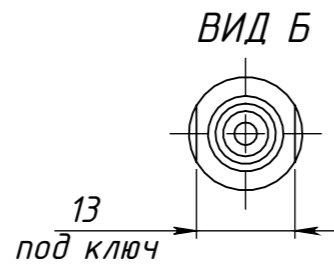


ГВ 08/15.М8х1.гн СБ

СЕЧЕНИЕ А-А

L

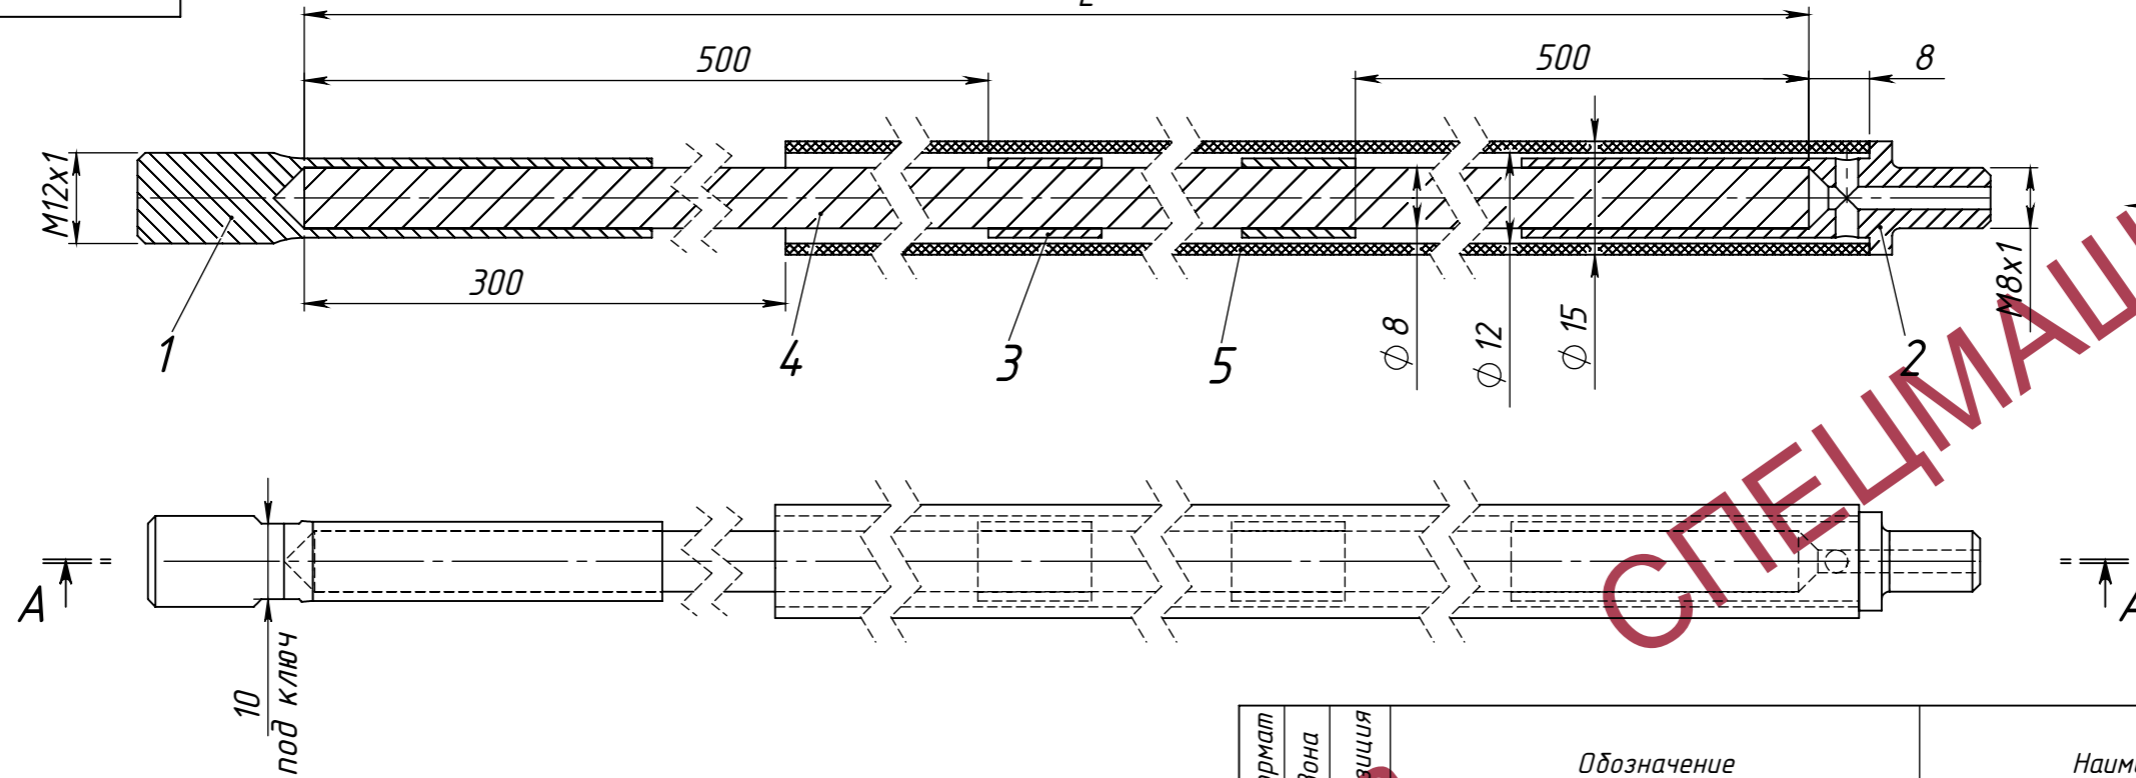

1. Все размеры для справок.
2. Длину гибкого вала L дет. поз.4 выбирать в соответствии с предъявляемыми требованиями, но не менее 1100мм.
3. Длина оплетки дет. поз. 5 соответственно равна $L - (294 \pm 2)$ мм.

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
A3			ГВ 08/15.М8х1.гн СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
A4	1		НГВз08.М12х1	Наконечник гибкого вала $\phi 8$ мм	1	
A4	2		НШГВп08.М8х1.гн.15х1,5	Наконечник-шпindel вала $\phi 8$ мм	1	
A4	3		НГВз08.М12х1	Кольцо 08	2	
A4	4		-	Гибкий вал ВС-08	1	
				ТУ 22-178-02-90		
A4	5		-	Оплетка $\phi 15 \times 1,5$ ГОСТ 18599-89	1	

ГВ 08/15.М8х1.гн СБ

Гибкий вал $\phi 8/15$
только для гнутых
труб $\phi 25...30$ мм
(в сборе)

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

СПЕЦМАШСОЮЗ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.